


ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

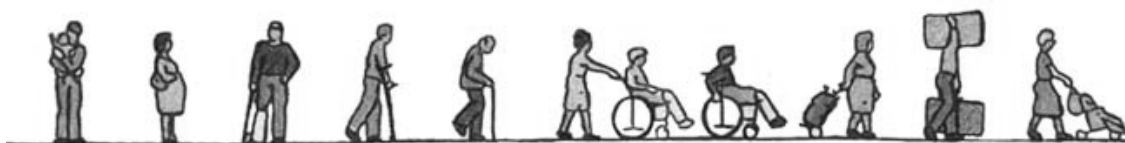

Además de la normativa específica para edificios de uso público, en toda la edificación se cumplirán los requerimientos que se enumeran más allá de lo determinado por el Código de Accesibilidad Integral de Castilla la Mancha:

EDIFICACIÓN		Itinerario accesible
Anchura mínima		1,00 m
Altura mínima		2,10 m.
Ausencia de obstáculos		Sí
Desnivel accesos		0,00 cm.
Espacio libre de giro		1,50 m.Ø en cada planta
Cambios de dirección, anchura de paso		1,20 m.
Espacio libre de giro en cocinas		1,50 m.Ø
Puertas		
Anchura mínima de hoja		0,80 m.
Altura mínima		2,00 m.
Tiradores		de presión o palanca
Puertas de vidrio		
Altura zócalo inferior		30 cm. mínimo
Anchura franja horizontal		5 cm. mínima
Altura franja horizontal		1,50 m.
Color franja horizontal		contrastado
Umbral (altura máxima)		2 m.
Pavimentos		antideslizante
Aparcamiento		3,70 m x 5 m.
Llaves, mecanismos, timbres, cuadros eléctricos	altura mínima altura máxima distancia a esquinas	0,40 m. 1,40 m. 0,60 m.
Baños en viviendas		
Plato de ducha accesible	altura máxima pavimento	< 2 cm. antideslizante
Ascensor		
Dimensiones cabina	fondo ancho	1,40m. 1,10m.
Pasamanos	altura diseño sección separación paramento	0,90 m. anatómico 3 – 5 cm. 4 cm.
Botoneras (interiores y rellano)	altura numeración	1,40 m. Braille y altorrelieve
Señalización	Nº planta dimensiones altura máxima	altorrelieve 10 x 10 cm. 1,40 m.
Puertas	puertas cabina puertas recinto anchura mínima espacio delante	automáticas automáticas 0,80 m. 1,50 m.Ø
Escaleras comunes		
Dimensiones	ancho altura tabica ancho pisa nº máximo de escalones	>1,00m. <16 cm. >30 cm. < 12
Pasamanos	Doble (altura máxima) diseño sección separación paramento	0,90 – 0,95 m. 0,70 – 0,75 m. anatómico 3 – 5 cm. 4 cm.

URBANISMO		Itinerario peatonal
Anchura mínima		1,50 m
Ausencia de obstáculos		Sí
Desnivel accesos		0,00 cm.
Cambios de dirección		1,50 m.Ø
Pendiente transversal		< 2%
Pavimentos		
Cambios de textura según función		antideslizante
Pasos de peatones	altura máxima	< 2cm.
Rejas y registros	hueco máximo	< 2cm. Ø
Alcorques		Enrasados con el pavimento
Bordillos	altura máxima	< 2 cm.
	canto	Redondeado o achaflanado 45°
Rampas		
Pendientes	< 3m.	máximo 10 %
	< 6m.	máximo 8 %
	≤ 9m.	máximo 6 %
	> 9m.	máximo 6 %
	transversal	Máximo 2 %
Zócalo de protección		10 cm. por encima del pavimento
Longitud máxima de un tramo		10 m.
Rellanos		1,50 m.Ø al inicio y final